




Piarpi Havuz Sauna San
Mahmut şevketpaşa mah çamözü sok
No:5/a Okmeydanı/Şişli/İstanbul
Tel:0212 2378787 fax:0212 2504301+5
www.piarpi.com e-mail:piarpi@piarpi.com

OK 33 PS-3

9-15 kw sauna ısıtıcıları için kontrol panosu.
Kontrol üniteleri bir zamanlayıcı, termostat, lamba düğmesi ve indikatör ışığıyla beraberdir.

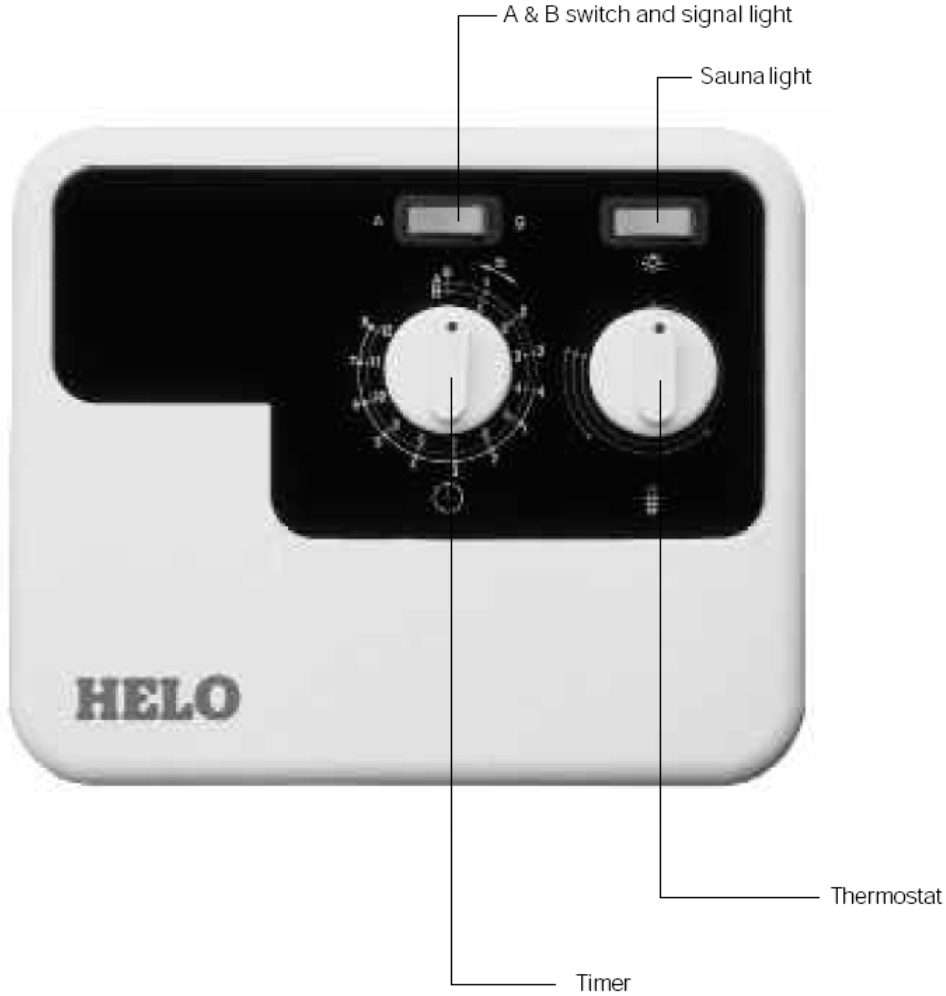


KONTROL PANOSU	OK 33 PS-3	SAUNA ISITICISI TİPİ
Montaj	Yüzey	SKLW 90-105
Sınıflandırma	IP X 0	SKLE 1201-1501
Voltaj	400 V 3N~	
Zamanlayıcı	A: 0-8 h önceden programlı 0-4 h ısıtma süresi B: 0-12 h ısıtma zamanı	
Termostat	OLET 6-1 yeniden ayarlanabilen sıcaklık limit düğmesi teslimata dahil	

Ürünler CE, FI onaylı.


ÖLÇÜLERİ (mm):

KONTROL PANOSU	YÜZEY MODELİ		
	W	H	D
OK	240	200	102

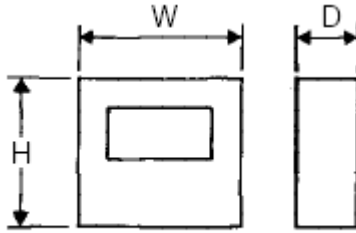

Pintamalli

NOT: Termostat sauna ısıtıcısının üzerine yerleştirilir.

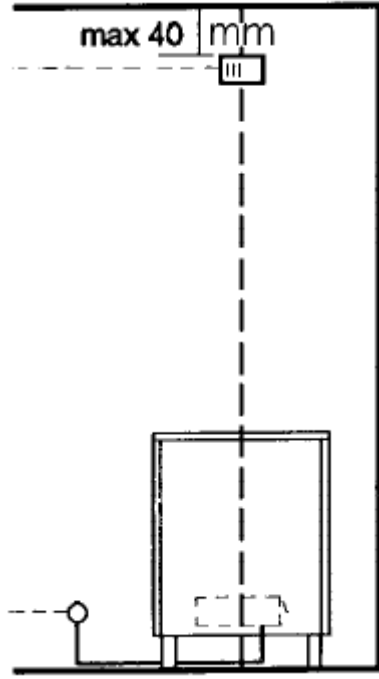


ELEKTRİK BAĞLANTILARI

NOT: Her zaman yerel düzenlemeleri takip edin.

SAUNA ISITICISI	GÜÇ kw	AKIM A	KABLOLAR mm ² (min.)			
			Ana panodan ısıtıcının kontrol ünitesine	Kontrol ünitesinden bağlantı kutusuna	Bağlantı kutusundan ısıtıcıya	Termostat için 3 m teslimata dahil
SKLW 901	9,0	16	5 X 2,5 S	5 X 2,5 S	5 X 2,5 S	4 X 0,25
SKLW 1051	10,5	16	5 X 2,5 S	5 X 2,5 S	5 X 2,5 S	4 X 0,25
SKLE 1201	12,0	20	5 X 4 S	5 X 4 S	5 X 4 S	4 X 0,25
SKLE 1501	15,0	25	5 X 6 S	5 X 6 S	5 X 6 S	4 X 0,25

OK 33 PS-3

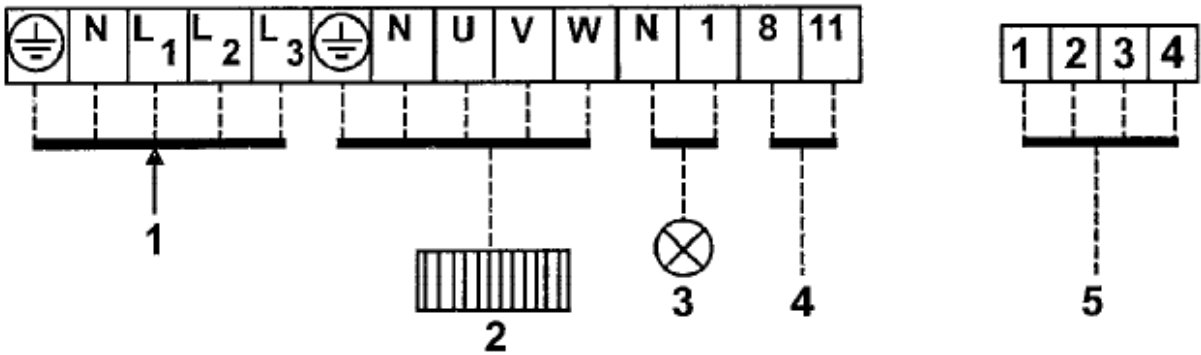

1. DESTEK
2. SAUNA ISITICISI
3. SAUNA LAMBASI, MAX 200 W
4. ELEKTRİK ISITMA KONTROLÜ
5. TERMOSTAT